


Wasser

Antimon im Grundwasser

Höchstwert an Messstellen im Zeitraum 2015-2017

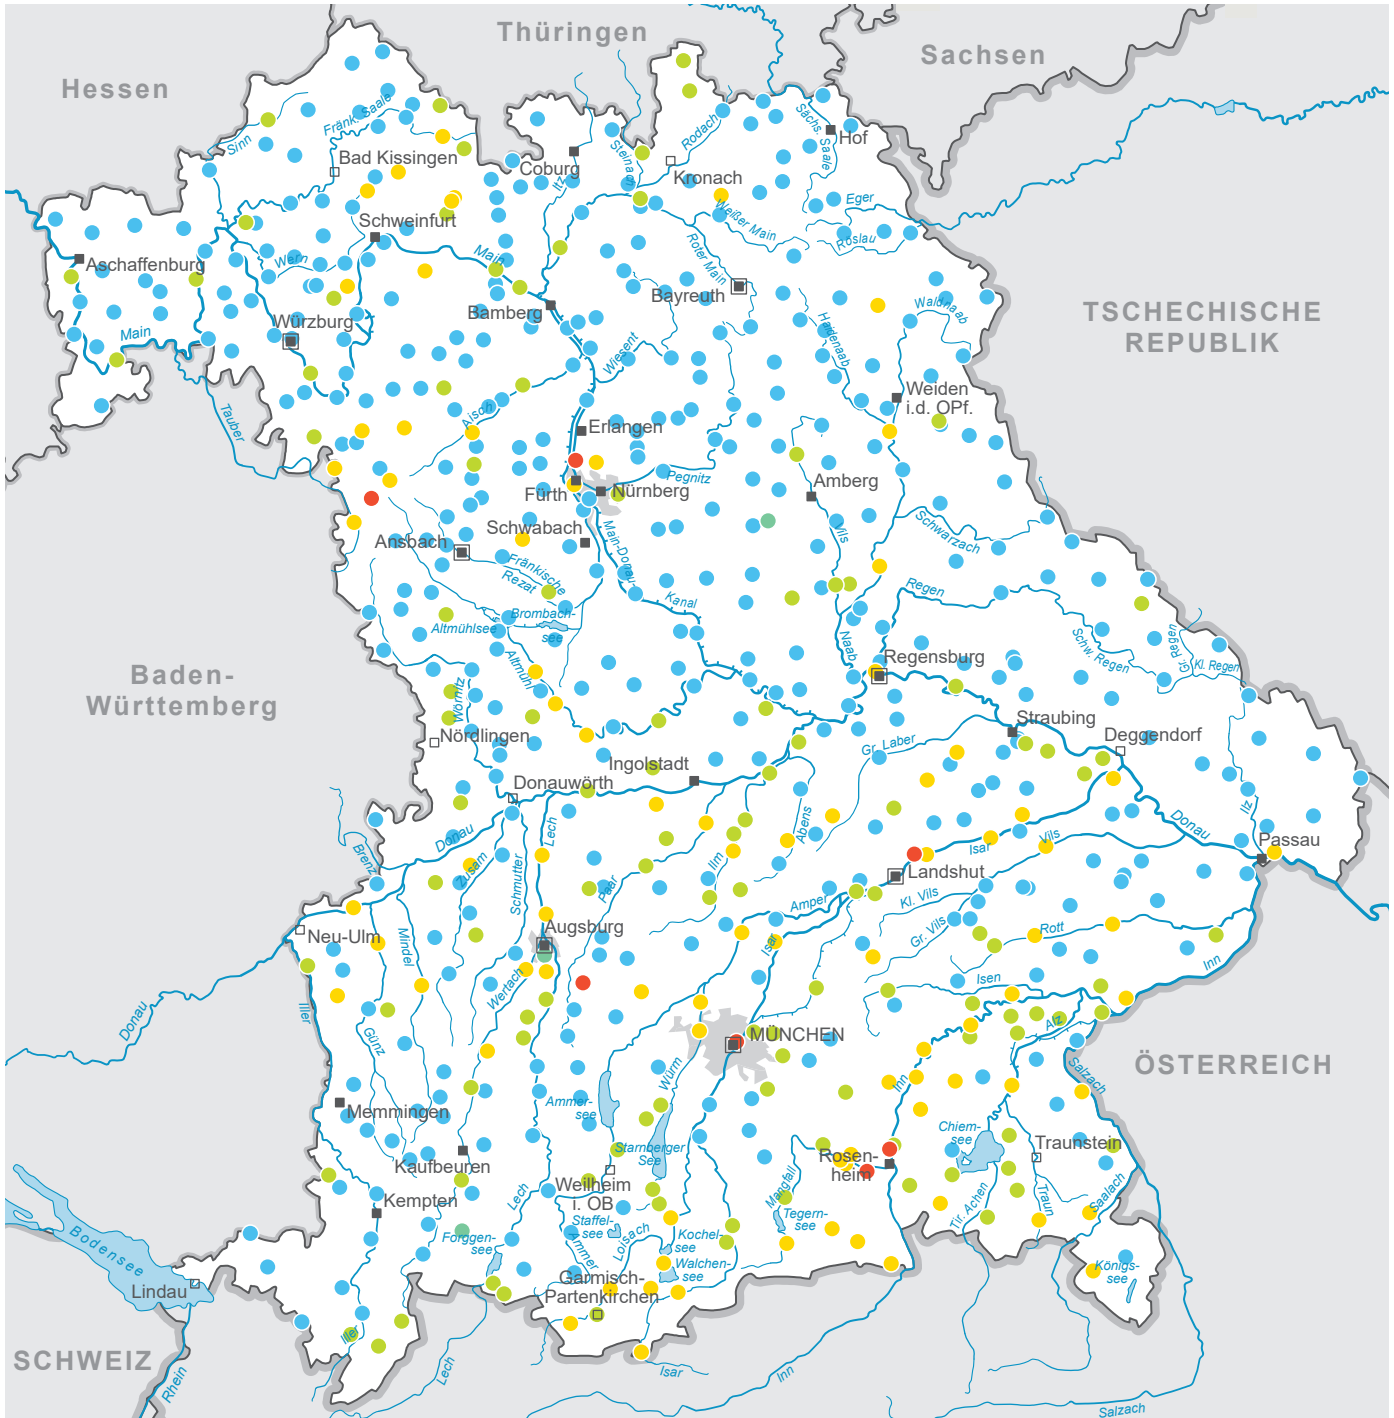

- ≤ 0,025 µg/l
- > 0,025 bis 0,05 µg/l
- > 0,05 bis 0,1 µg/l
- > 0,1 bis 0,5 µg/l
- > 0,5 bis 5,0 µg/l

- Sitz Bezirksregierung
- Kreisfreie Stadt
- Stadt
- Siedlungsfläche

- Staatsgrenze
- Landesgrenze

- Fluss
 - Kanal
 - See
- 0 50 km

Bayerisches Landesamt für Umwelt
www.lfu.bayern.de

Fachdaten:
Informationssystem Wasserwirtschaft
Stand: März 2018