


Wasser

Fluorid im Grundwasser

Höchstwert an Messstellen im Jahr 2017

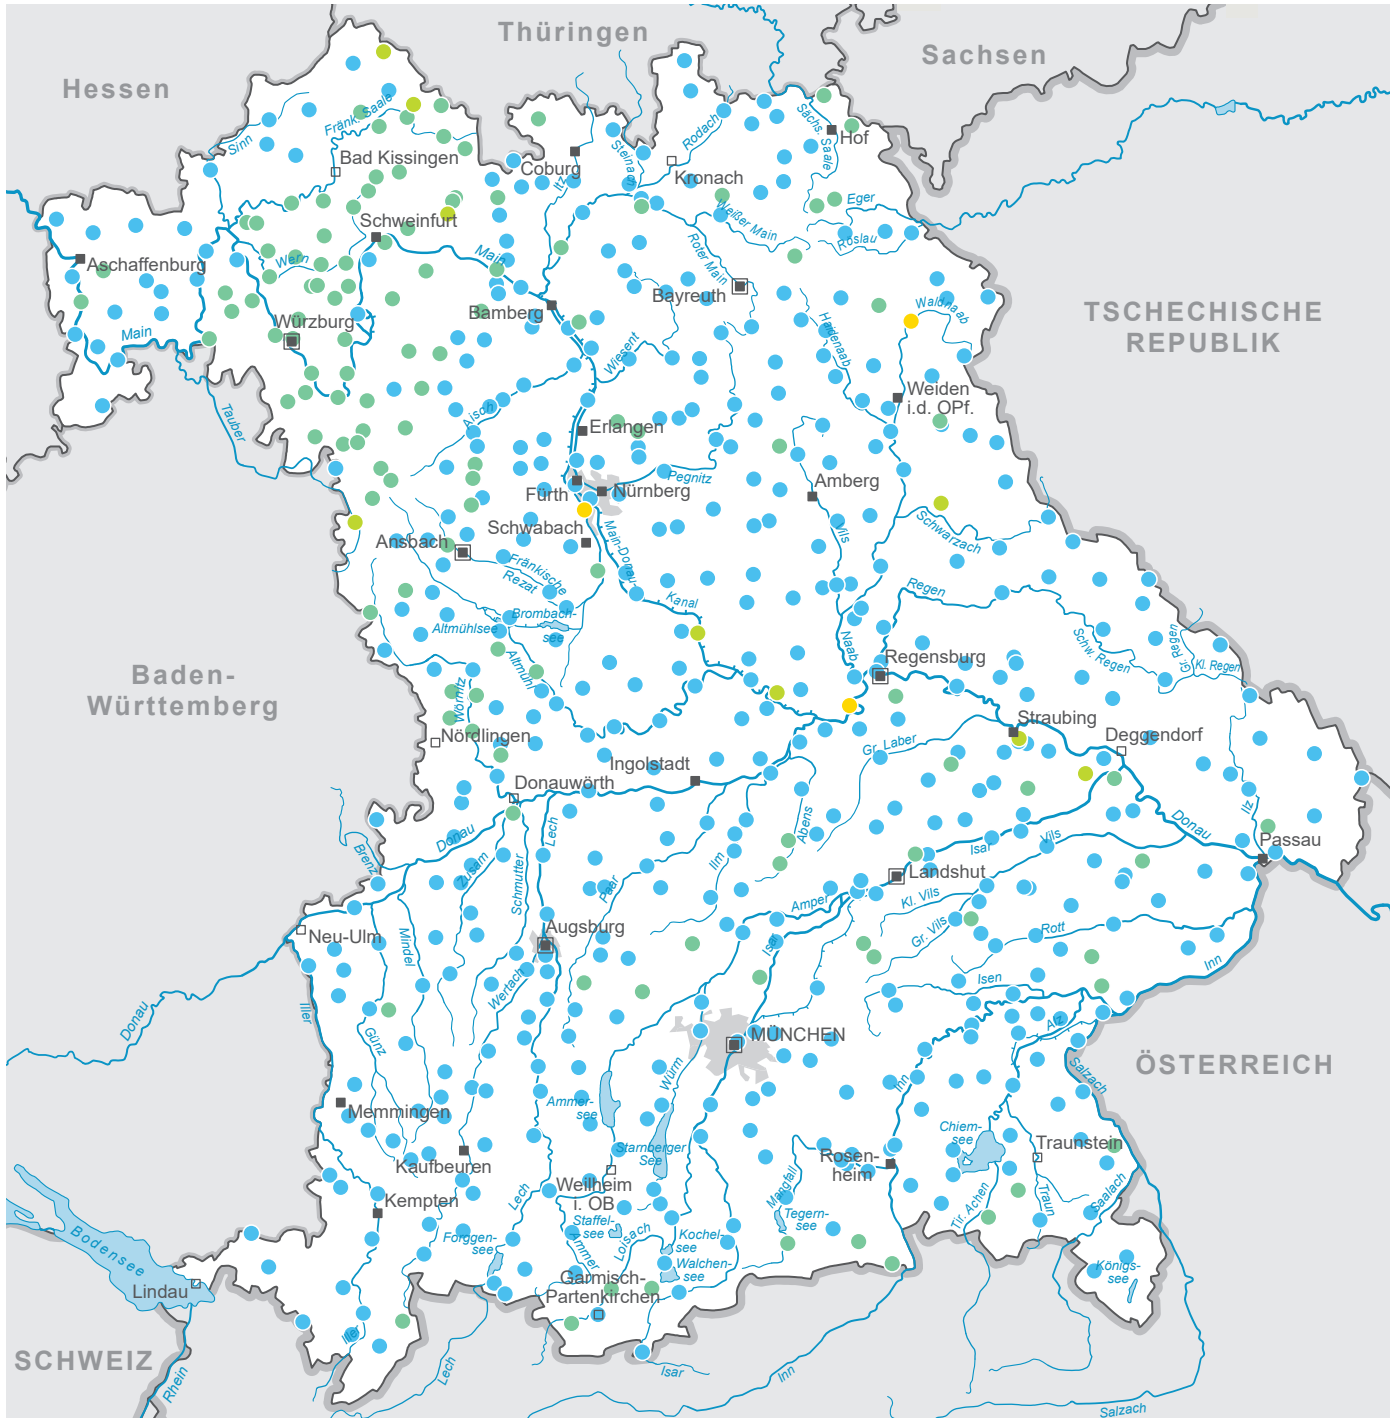

- ≤ 0,1 mg/l
- > 0,1 bis 0,5 mg/l
- > 0,5 bis 1,0 mg/l
- > 1,0 bis 1,5 mg/l
- > 1,5 mg/l

- Sitz Bezirksregierung
- Kreisfreie Stadt
- Stadt
- Siedlungsfläche

- Fluss
 - Kanal
 - See
- 0 50 km

- Staatsgrenze
- Landesgrenze