


Wasser

Nickel im Grundwasser

Höchstwert an Messstellen im Zeitraum 2015-2017

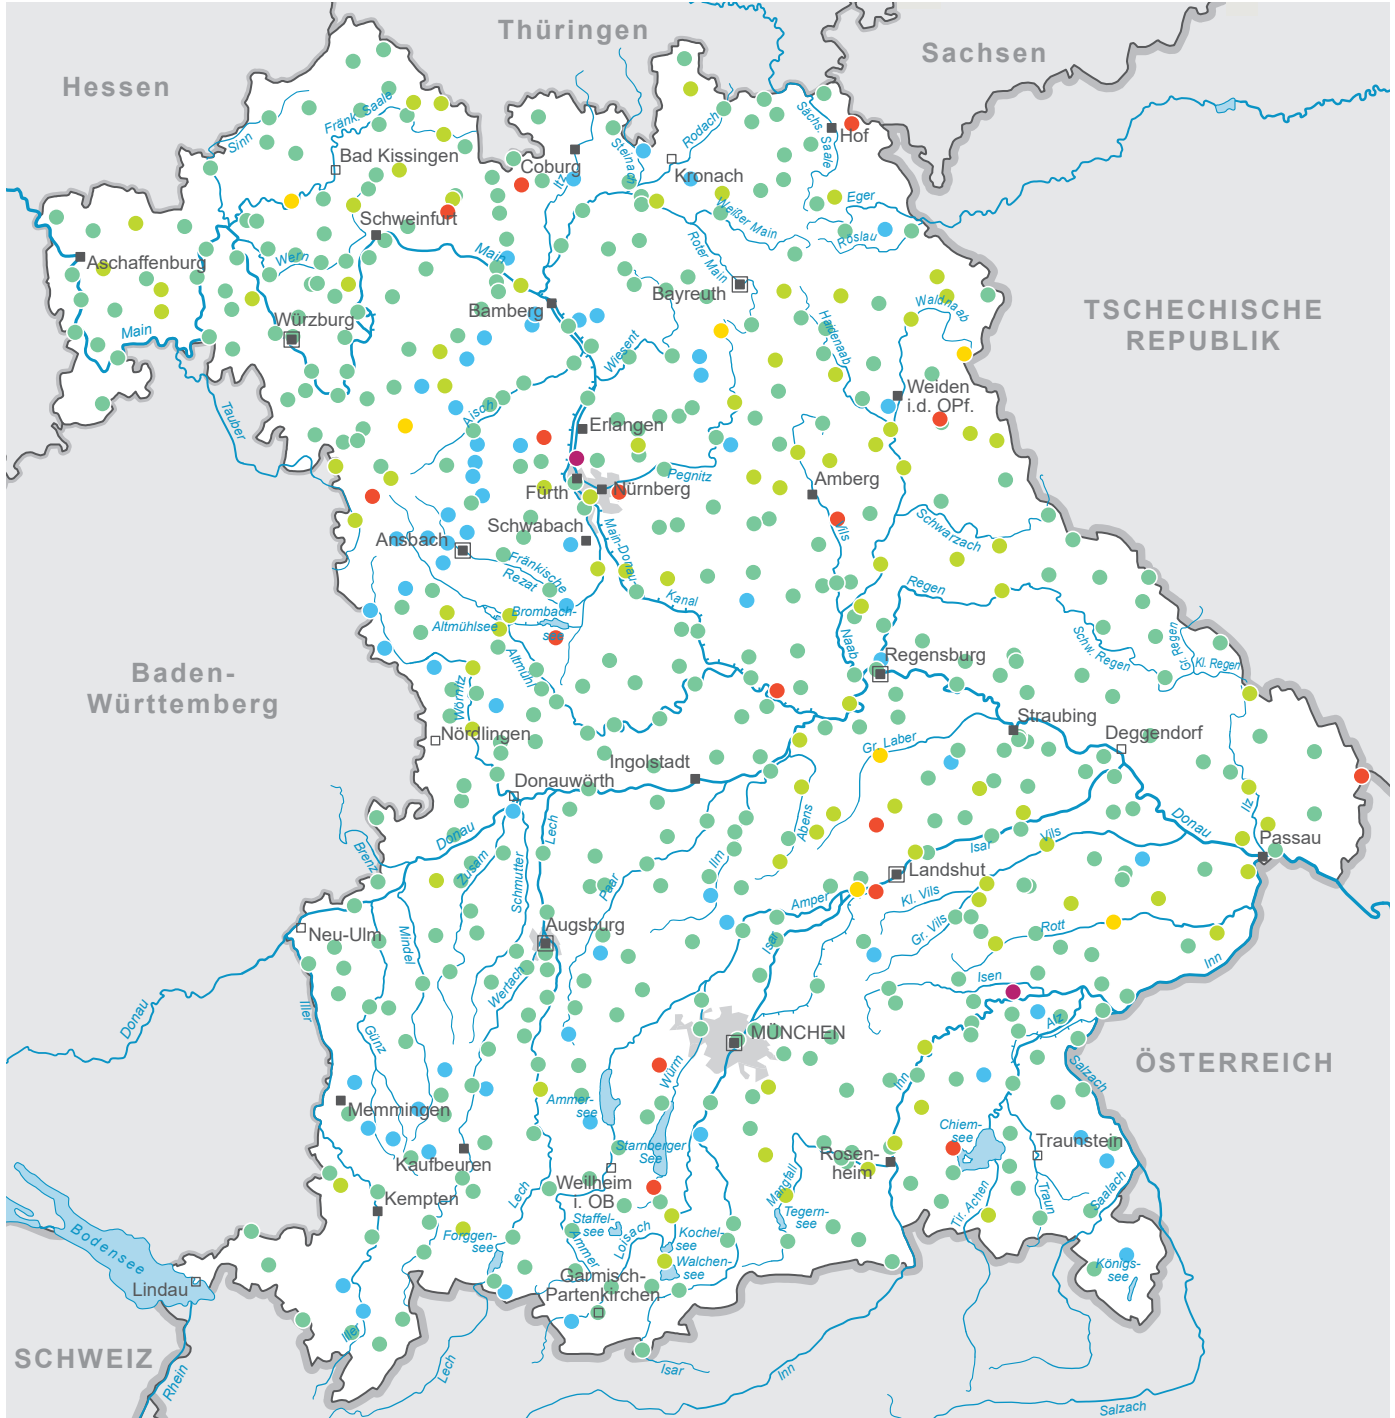

- ≤ 0,2 µg/l
- > 0,2 bis 2,0 µg/l
- > 2,0 bis 10,0 µg/l
- > 10,0 bis 20,0 µg/l
- > 20,0 bis 100 µg/l
- > 100 µg/l

- Sitz Bezirksregierung
- Kreisfreie Stadt
- Stadt
- Siedlungsfläche
- Staatsgrenze
- Landesgrenze

- Fluss
 - Kanal
 - See
- 0 50 km

Bayerisches Landesamt für Umwelt
www.lfu.bayern.de

Fachdaten:
Informationssystem Wasserwirtschaft
Stand: März 2018