


Wasser

Nitrat im Grundwasser

Höchstwert an Messstellen im Jahr 2017

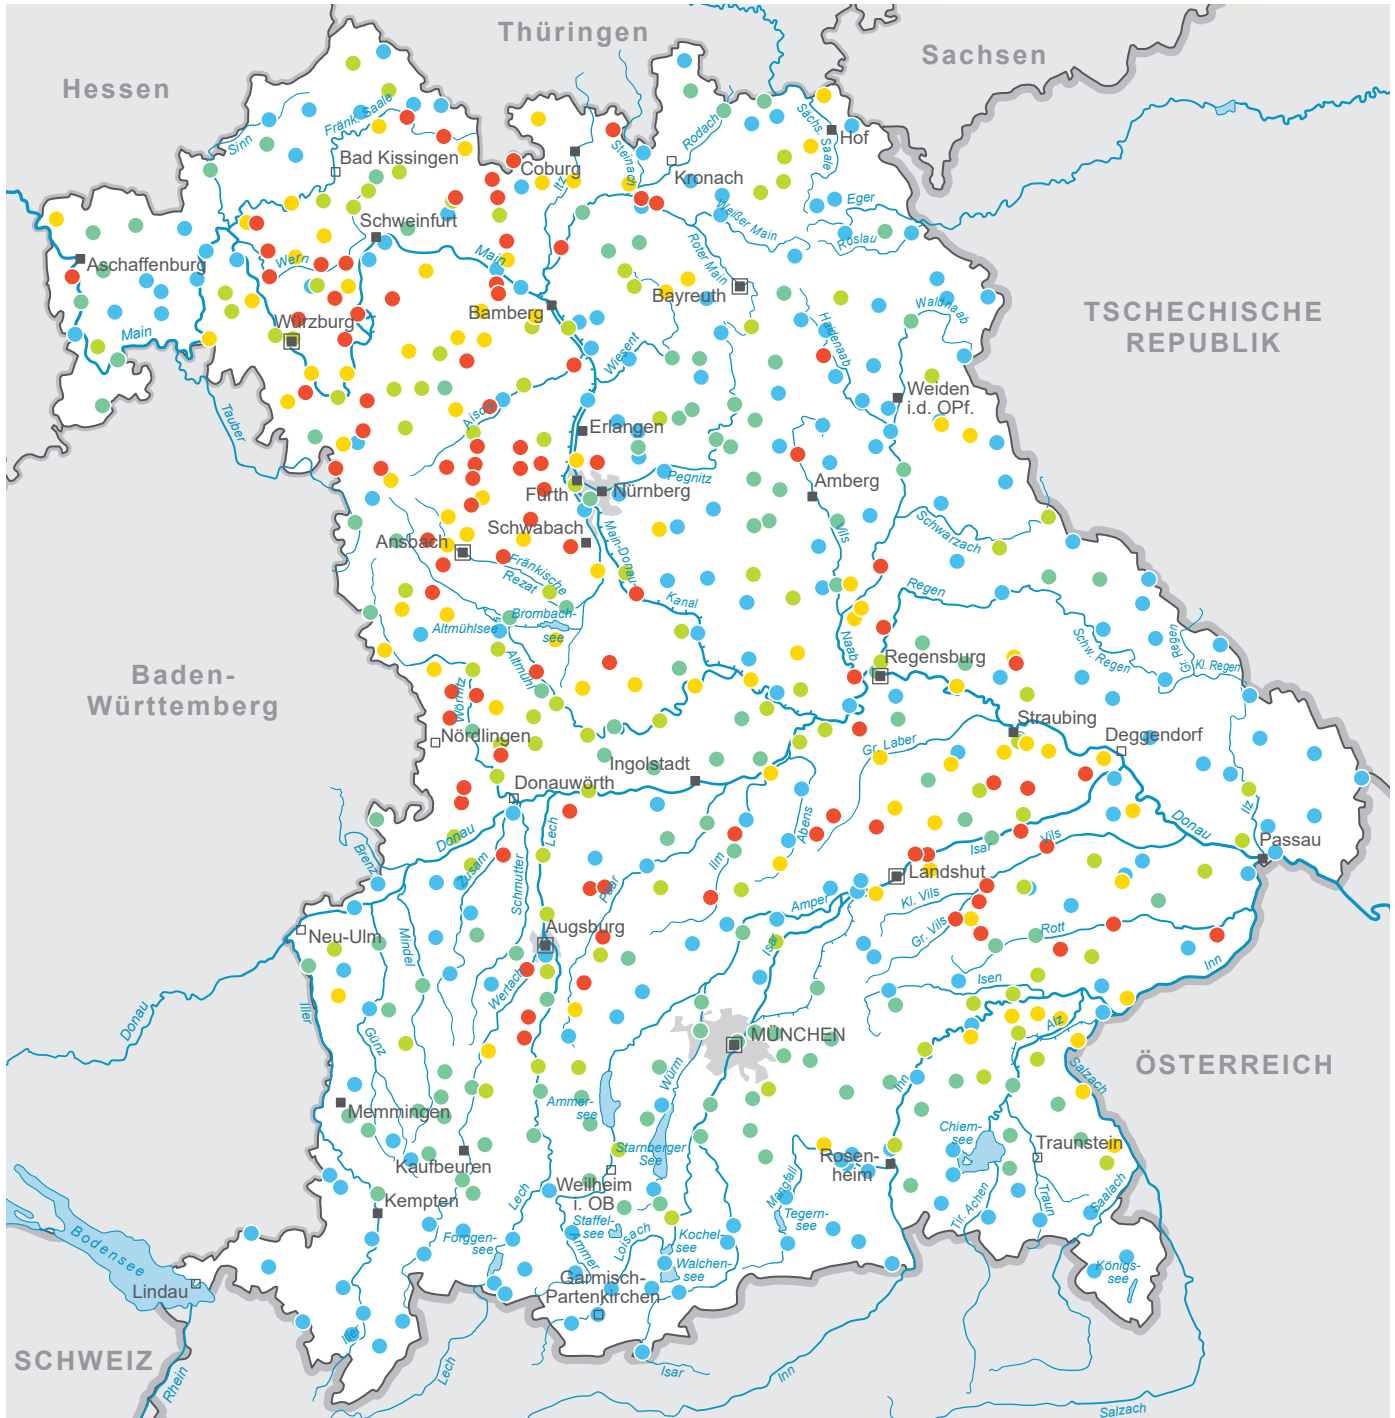

- ≤ 10,0 mg/l
- > 10,0 bis 25,0 mg/l
- > 25,0 bis 37,5 mg/l
- > 37,5 bis 50,0 mg/l (50 mg/l = Schwellenwert GrwV)
- > 50,0 mg/l

- Sitz Bezirksregierung
- Kreisfreie Stadt
- Stadt
- Siedlungsfläche
- Staatsgrenze
- Landesgrenze

- Fluss
 - Kanal
 - See
- 0 50 km

Bayerisches Landesamt für Umwelt
www.lfu.bayern.de

Fachdaten:
Informationssystem Wasserwirtschaft
Stand: März 2018