


Wasser

Nitrit im Grundwasser

Höchstwert an Messstellen im Jahr 2017

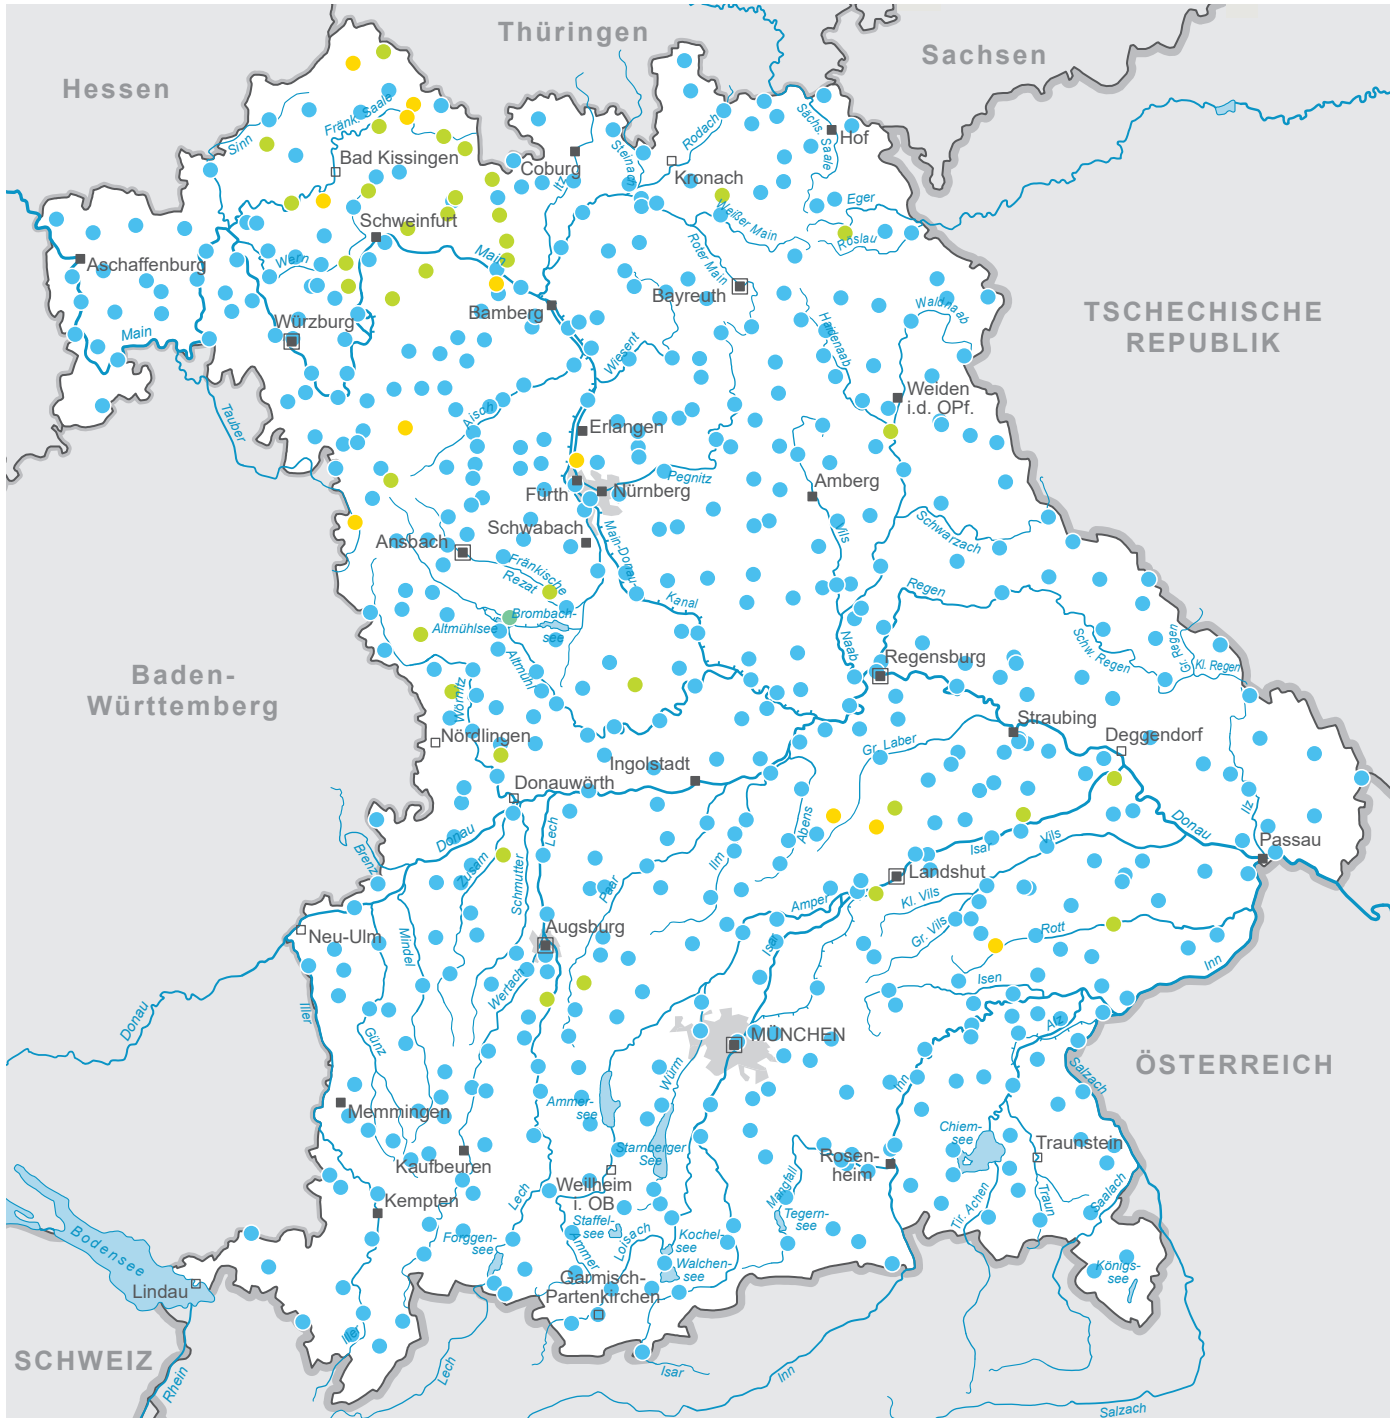

- ≤ 0,0005 mg/l
- > 0,0005 bis 0,005 mg/l
- > 0,005 bis 0,05 mg/l
- > 0,05 bis 0,5 mg/l (0,5 mg/l = Schwellenwert GrwV)
- > 0,5 mg/l

- Sitz Bezirksregierung
- Kreisfreie Stadt
- Stadt
- Siedlungsfläche
- Staatsgrenze
- Landesgrenze

- Fluss
 - Kanal
 - See
- 0 50 km

Bayerisches Landesamt für Umwelt
www.lfu.bayern.de

Fachdaten:
Informationssystem Wasserwirtschaft
Stand: März 2018