


Wasser

Mangan im Rohwasser

Höchstwert an Wasserfassungen im Jahr 2017

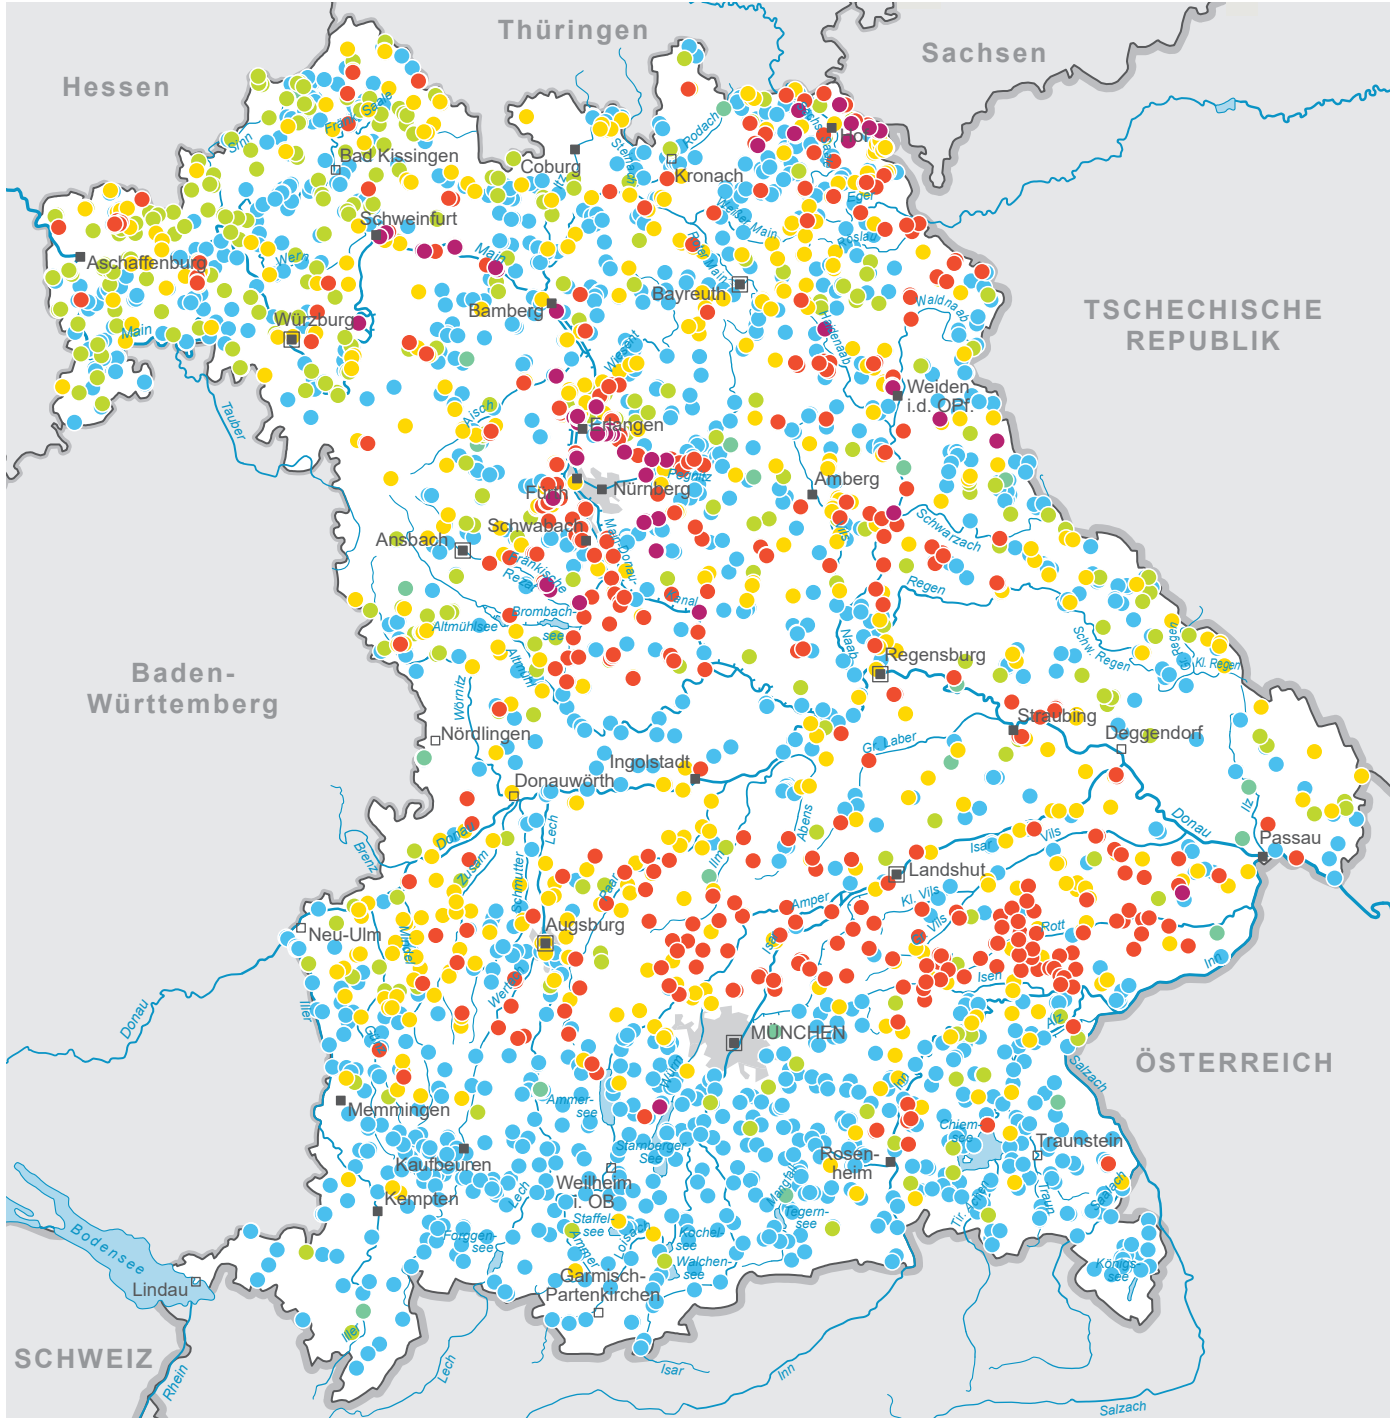

● ≤ 0,00025 mg/l	■ Sitz Bezirksregierung	— Fluss
● > 0,00025 bis 0,0005 mg/l	■ Kreisfreie Stadt	— Kanal
● > 0,0005 bis 0,005 mg/l	□ Stadt	▲ See
● > 0,005 bis 0,05 mg/l (0,05 mg/l = Grenzwert TrinkwV)	■ Siedlungsfläche	0 50 km
● > 0,05 bis 0,5 mg/l	— Staatsgrenze	Bayerisches Landesamt für Umwelt www.lfu.bayern.de
● > 0,5 mg/l	— Landesgrenze	Fachdaten: Informationssystem Wasserwirtschaft Stand: März 2018