


Wasser

Natrium im Rohwasser

Höchstwert an Wasserfassungen im Jahr 2017

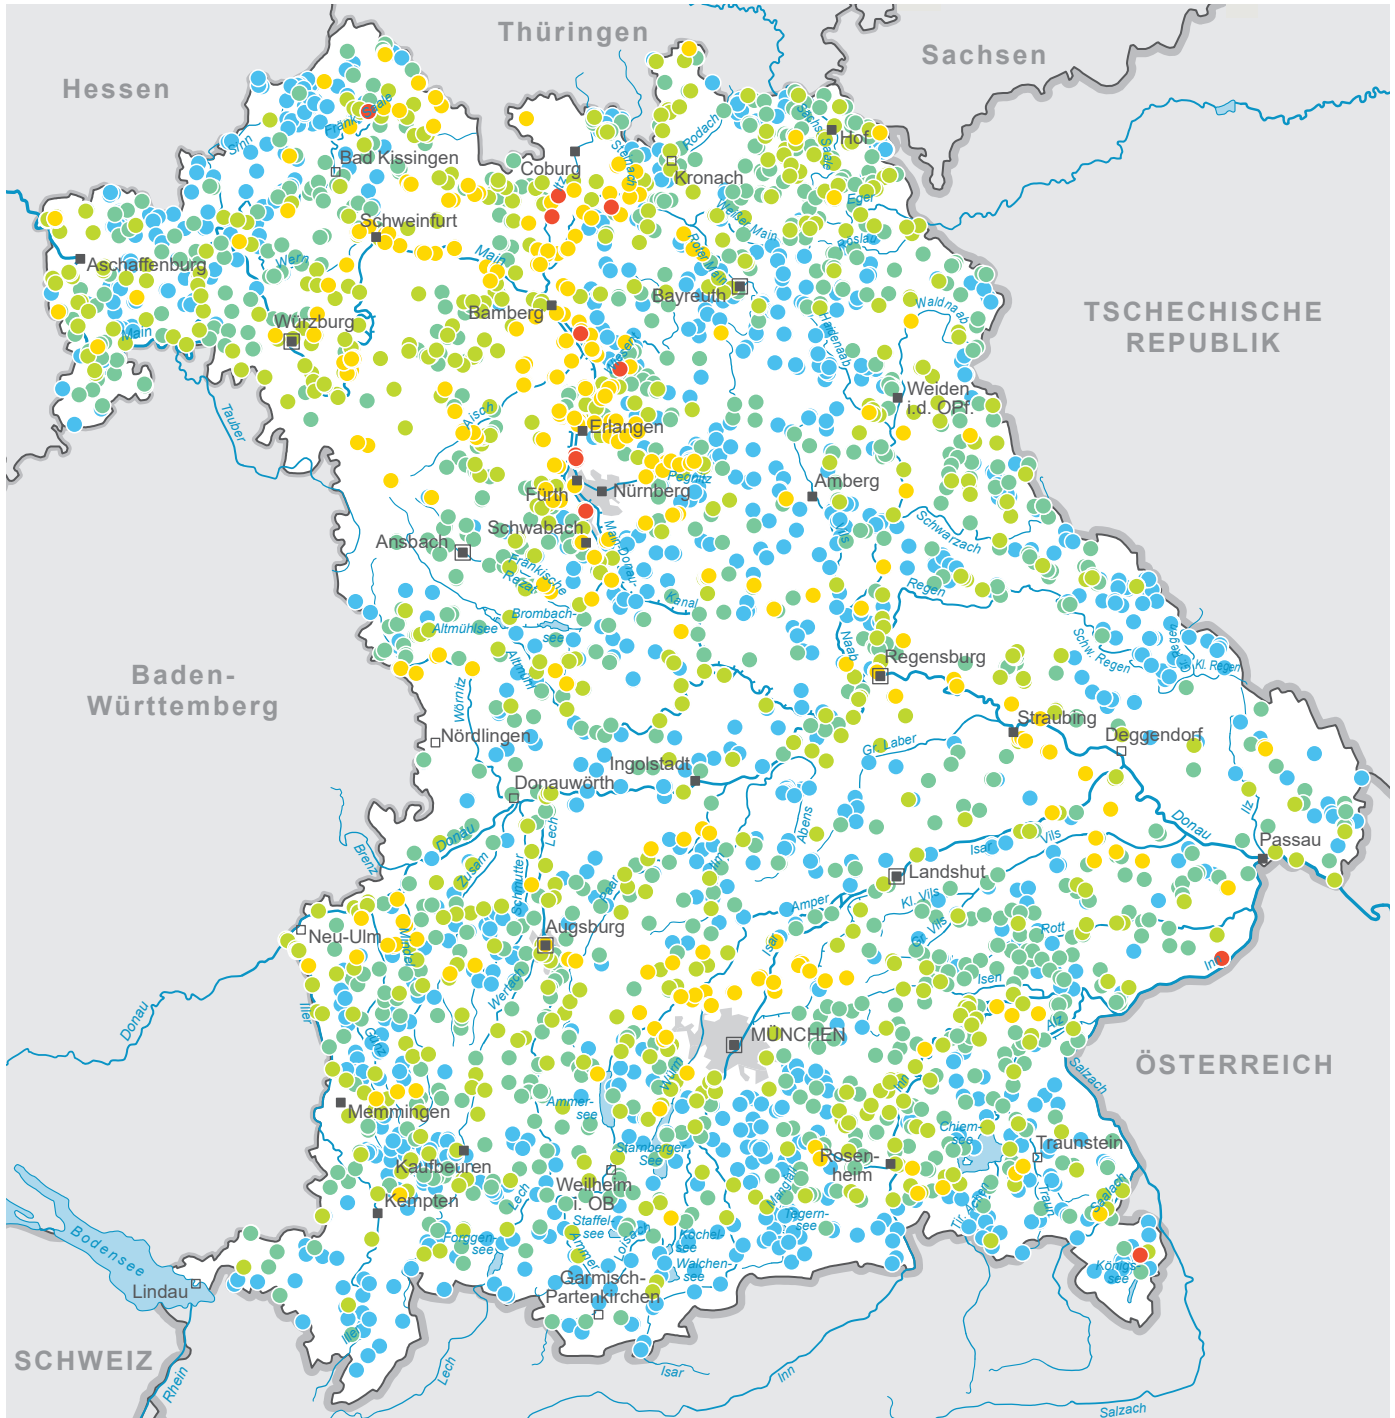

- ≤ 5 mg/l
 - > 5 bis 10 mg/l
 - > 10 bis 25 mg/l
 - > 25 bis 200 mg/l (200 mg/l = Grenzwert TrinkwV)
 - > 200 mg/l
- Sitz Bezirksregierung
 - Kreisfreie Stadt
 - Stadt
 - Siedlungsfläche
 - Staatsgrenze
 - Landesgrenze
- Fluss
 - Kanal
 - See
- 0 50 km
- Bayerisches Landesamt für Umwelt
www.lfu.bayern.de
- Fachdaten:
Informationssystem Wasserwirtschaft
Stand: März 2018